


- 7) — - projektowane zasuwę liniowe
- (A) - punkt charakterystyczny na trasie sieci wodociągowej
- ) - punkt charakterystyczny na granicy arkusza

ległości pomiędzy punktami charakterystycznymi na arkuszu:

- B - PVC Dn 110; L=59 m
- 3 - PVC Dn 110; L=456 m
- 10 - PVC Dn 110; L=284 m

**STARO**  
12  
VI  
Zagospod

**NAGA:**  
-czas wykonywania robót ziemnych zachować odległość min 1,5 m od  
awędzi wykopów do słupów energetycznych, telekomunikacyjnych  
naków geodezyjnych;

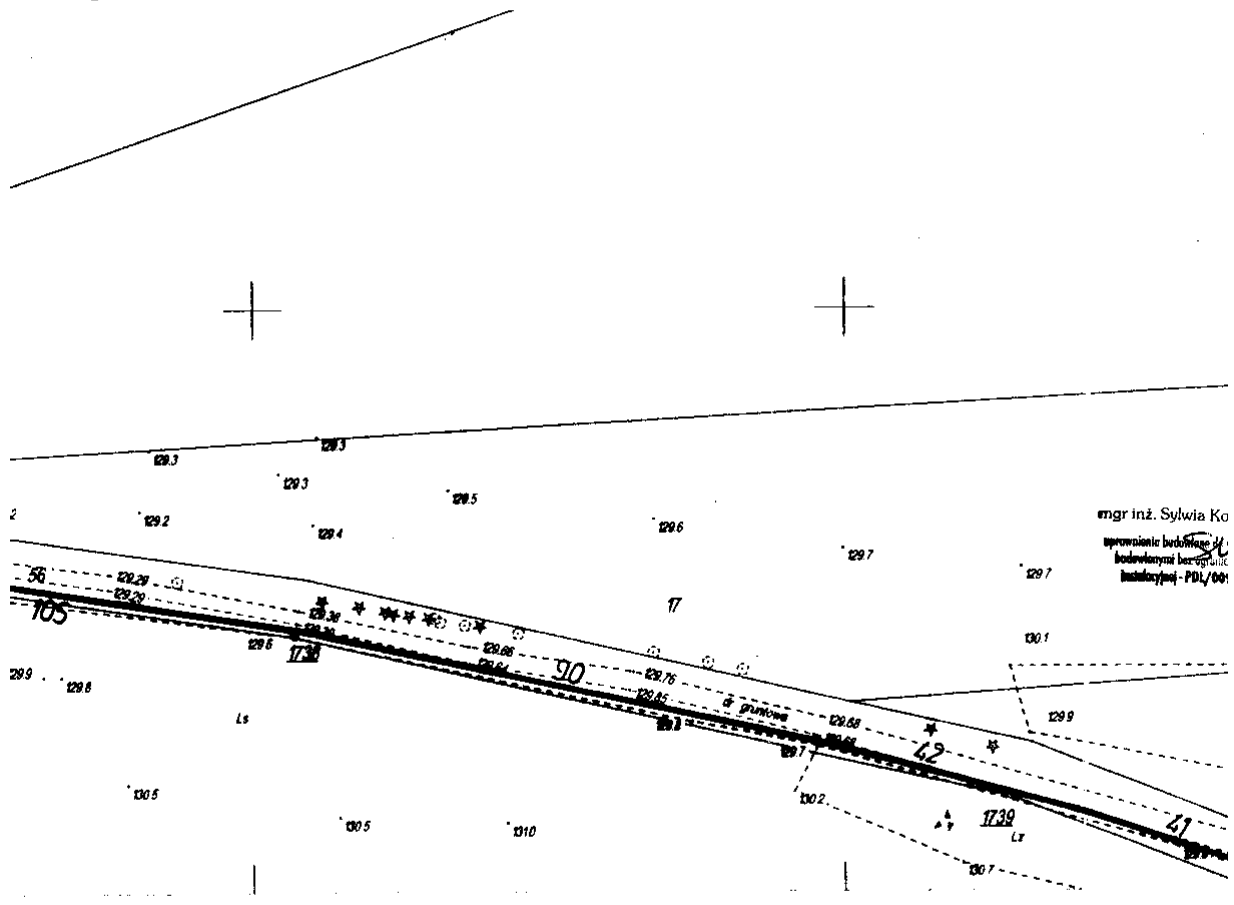

mgr inż. Sylwia Ko  
opracowanie budowlane  
budowlanymi bez  
budowlany - PDL/001

<b>OBIEKT:</b> WODOCIĄG ROZDZIELCZY Z PRZYŁĄCZAMI Drygały - Nitki - Pogorzelska Mała - gmina Biąta Piska -	
NAZWA RYS.: Arkusz nr 3	
Stadium Projekt budowlany	Branża Sanitarna.
Opracował: mgr inż. Krzysztof Duda - upr. proj. LOM-42	